
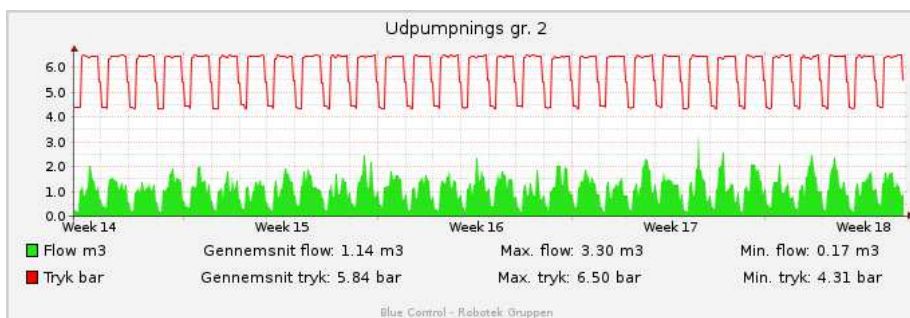


Føllenslev Vandværk

Månedrapport 04-2015

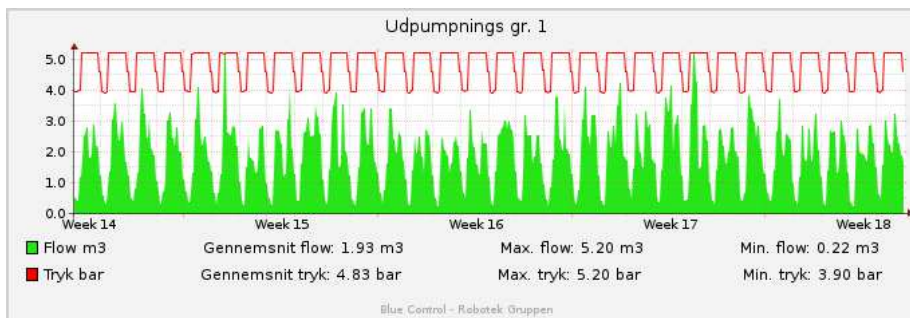

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total:	2.224,5 m ³	Måler 1:	1.395,8 m ³	Måler 2:	828,7 m ³
Indvundet vandmængde:	Total:	2.245,5 m ³				
Filter skylning - beregnet:		31,7 m ³				

Forbrug

Elforbrug:	Total:	1.788,0 kWh	Udpumpet:	1.197,0 kWh
	Total:	0,80 kWh/m ³	Udpumpet:	0,54 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-04-15 00:01:12
Max. Flow:	11,91 m ³ /h	Tidspunkt: 26-04-15 11:21:15

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-04-15 00:00:00
Max. Flow:	7,50 m ³ /h	Tidspunkt: 27-04-15 10:12:24

Niveauer i boreriger:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5,00 m	Lavest:	-12,83 m	Sænkning:	7,83 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-4,11 m	Lavest:	-5,78 m	Sænkning:	1,67 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3,44 m	Lavest:	-5,75 m	Sænkning:	2,31 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	15
Filter 2:	Antal skyl:	5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	58 Timer	741 Timer
Boring 2:	120 Timer	782 Timer
Boring 3:	94 Timer	697 Timer
Pumpe 1:	346 Timer	2818 Timer
Pumpe 2:	368 Timer	2887 Timer
Pumpe 3:	241 Timer	2155 Timer
Pumpe 4:	234 Timer	2181 Timer
Pumpe 5:	243 Timer	1943 Timer