DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Oktober 2026

Føllenslev Vandværk

MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	1659,16 m³
Indvinding	1659,16 m³
TOTAL UDPUMPNING	1659,13 m³
Lavtrykszone	1276,12 m³
Højtryks zone	383,01 m³
ANDET	1677,16 m³
Boring 2	801,14 m³
Boring 3	876,02 m³


KWH FORBRUG

ELMÅLER	1382 kWh
kWh Måler	1382 kWh

NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

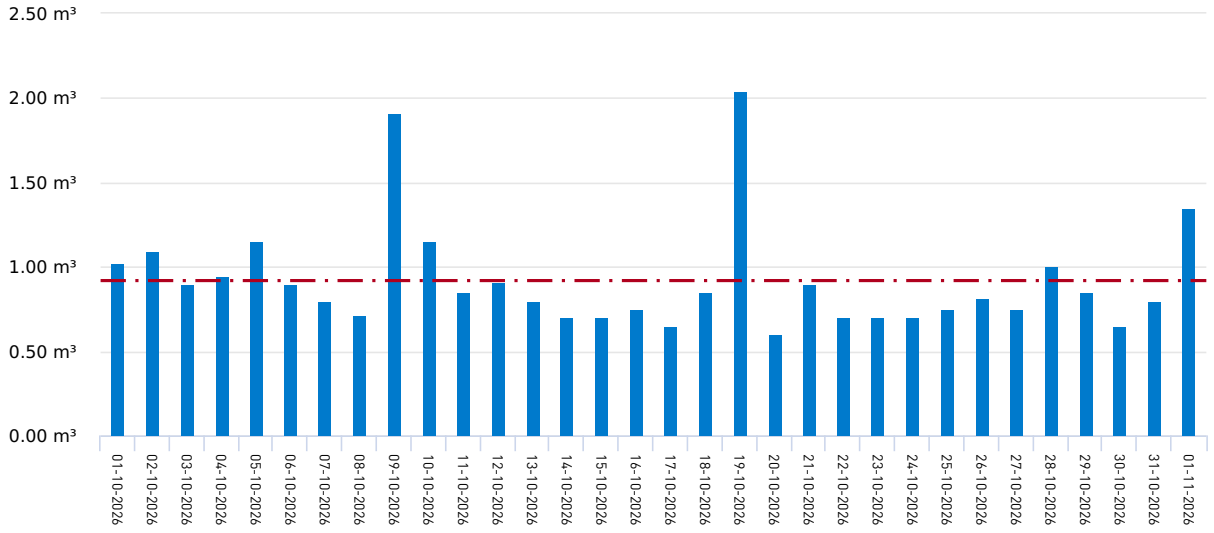

FILTRE

FILTERSKYL	14
Filter 1	10
Filter 2	4

NØGLETAL

FLOWMÅLER


Minimum	0,25 m³ 15-10-26 02:00->03:00
Maximum	8,71 m³ 14-10-26 02:00->03:00
Gennemsnit	2,23 m³/h


EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,20 m³/kWh

DRIFTTIMER

INDVINDING		UDPUMPNING		ANDET	
Boring 2	3d 14t 58m	Pumpe 1	15d 19t 19m	Skyllepumpe	01t 58m
Boring 3	4d 05t 19m	Pumpe 2	16d 03t 35m		
		Pumpe 3	13d 00t 51m		
		Pumpe 4	12d 12t 29m		





NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	0,00 m	-7,85 m	7,85 m
Boring 3	0,00 m	-7,10 m	7,10 m

TÆLLERSTAND

31-10-2026 23:59:59

Boring 2	97267336 m³/h
Boring 3	116738 m³/h
Indvinding	436519 m³/h
Lavtrykszone	1249270 m³
Højtryks zone	162387 m³
kWh Måler	3062857 m³